




PLANTA DA TAMPA  
ESC. 1:5

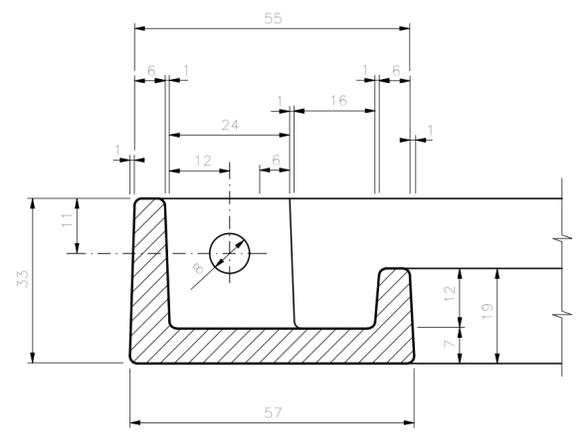


CORTE A - A  
ESC. 1:1

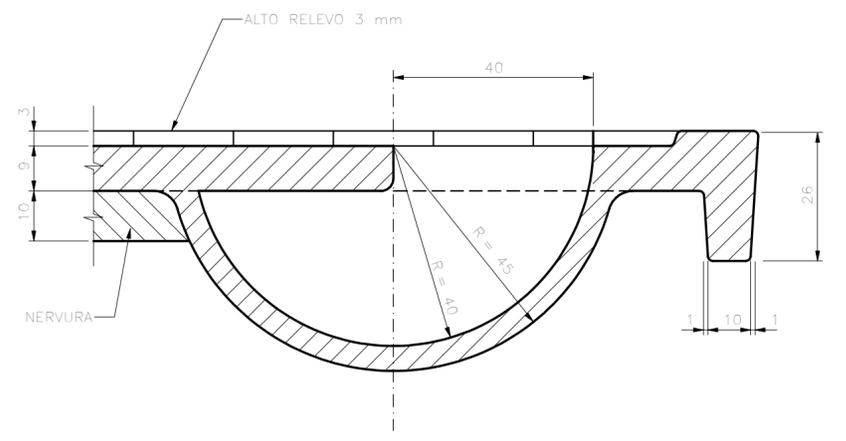


CORTE C - C  
ESC. 1:1

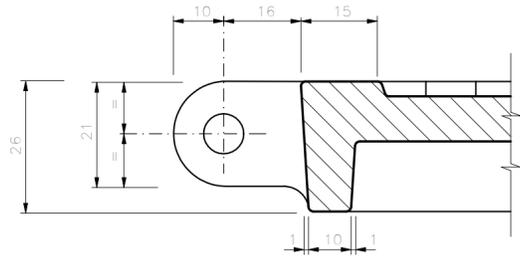


DETALHE 1  
ESC. 1:1

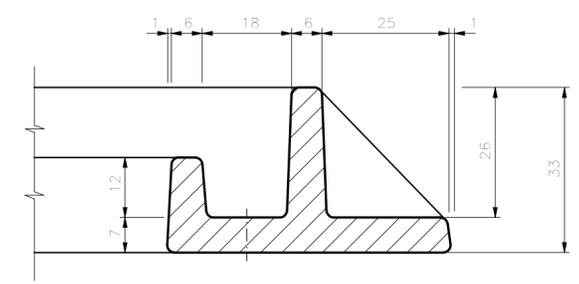


CORTE B - B  
ESC. 1:1

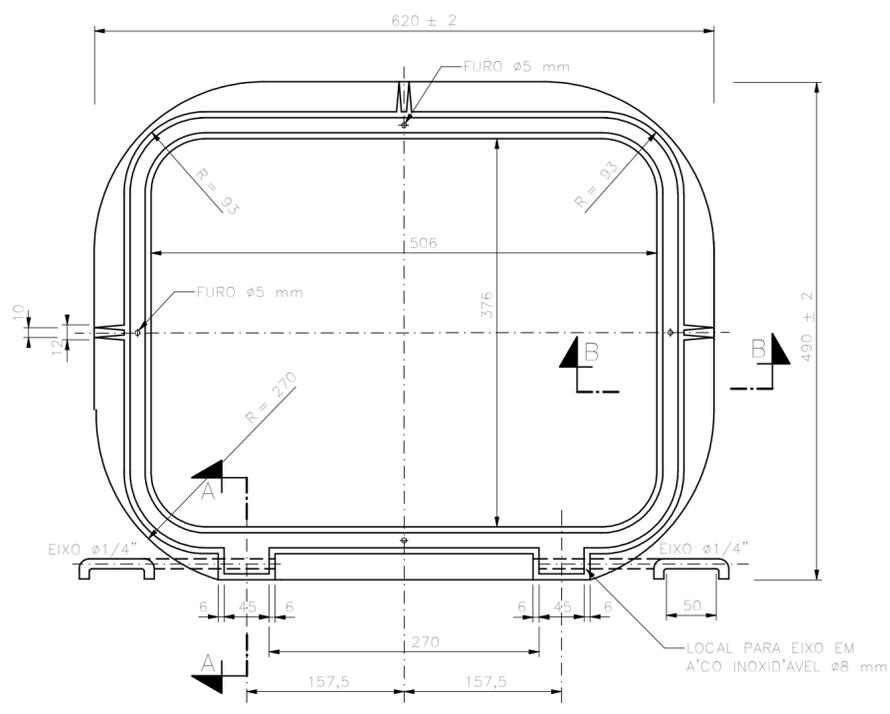

PLANTA DO CAIXILHO  
ESC. 1:5

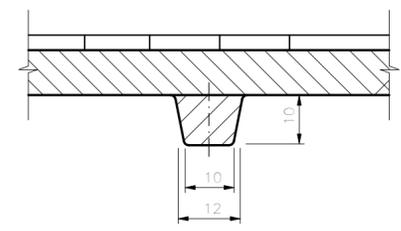

DETALHE 2  
ESC. 1:1

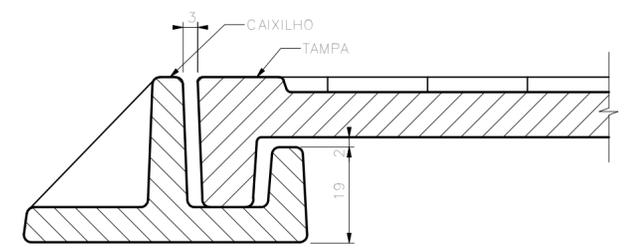

MONTAGEM CAIXILHO E TAMPA  
ESC. 1:1

NOTAS  
 1 - DIMENS~OES EM MIL~IMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.  
 2 - OS TAMP~OES DEVER~AO SER OBRIGATORIAMENTE DE FERRO D~E 2- FUS~AO, SEM DEFEITOS DE FUNDI~C~AO E DEVER~AO APRESENTAR OS BORDOS E ENCAIXES BEM ACABADOS (SEM "CALOS").  
 3 - A COPASA MG DEVER~A TER ACESSO AOS LOCAIS DE FABRICA~C~AO, CONTROLE E INSPE~C~AO, DURANTE E APOS A MANUFATURA DAS PE~C~AS, TENDO A LIBERDADE DE INSPECION~A-LAS E REJEIT~A-LAS CASO N~AO SATISFA~CAM AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS, PODENDO PARA ISSO, REALIZAR OS ENSAIOS QUE JULGAR NECESS~ARIOS PARA ESSA VERIFICA~C~AO.  
 4 - AS TOLER~ANCIAS N~AO INDICADAS DEVEM OBEDECER A NORMA NBR-6371 TABELA 1 - GRAU GROSSO.  
 5 - ESTE PROJETO DIGITALIZADO SUBSTITUI O ORIGINAL DE PRANCHETA

b				
a	SET./85	PAE		
	REVIS~C~AO GERAL			
	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.
	ALTERA~C~OES			

PROJETO PADR~AO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	
ASS. NOME COPASA		MÁRIO ROIZENBRUCH	
PROJ. NORM. T~ECNICA		APROV. DRTM	
DES. PROJECT		DATA	
CREA		RUBENS C. DE MELLO	
VISTO DVEA		JANEIRO/2002	

ESCALA	FORM.
INDICADO	A2
N~UMERO	
TAMP~AO DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE REGISTRO EM PASSEIO	
FOLHA	01 DE 01
ARO.	

ORIGINAL ASSINADO NO ARQUIVO T~ECNICO