




VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

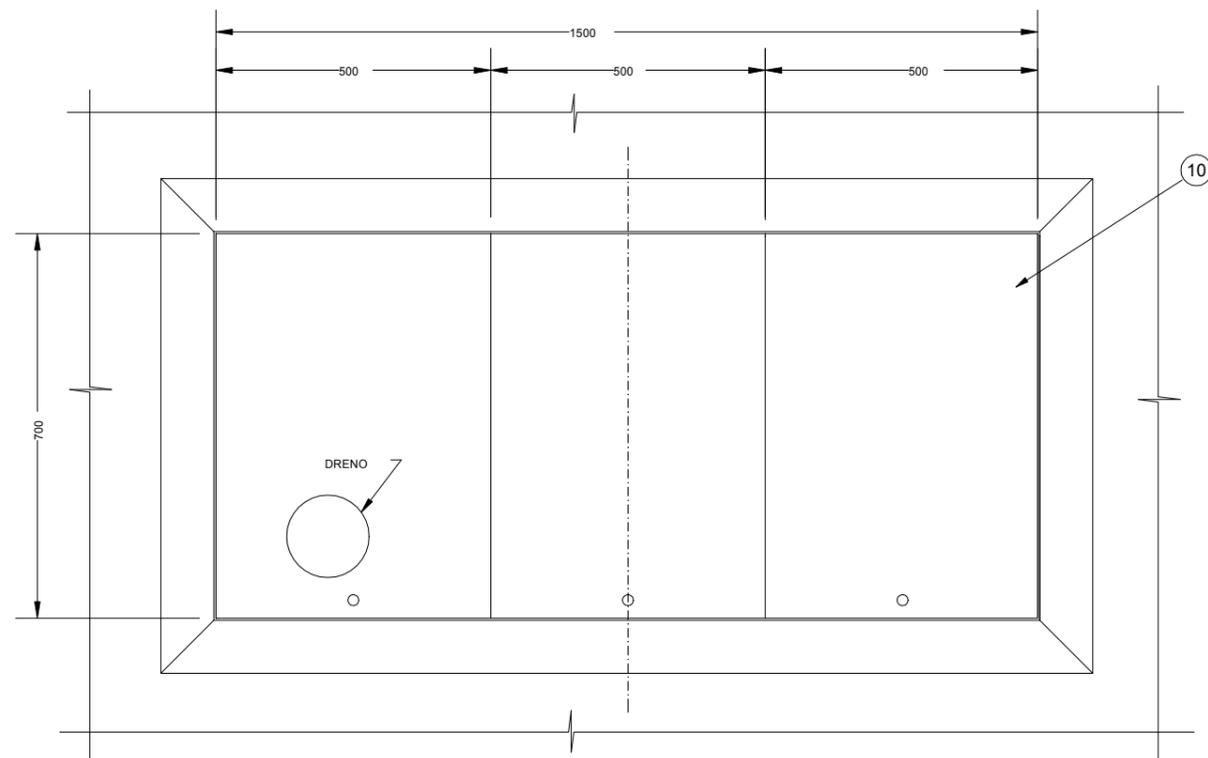

VISTA SUPERIOR DA TAMPA
VER NOTA 2

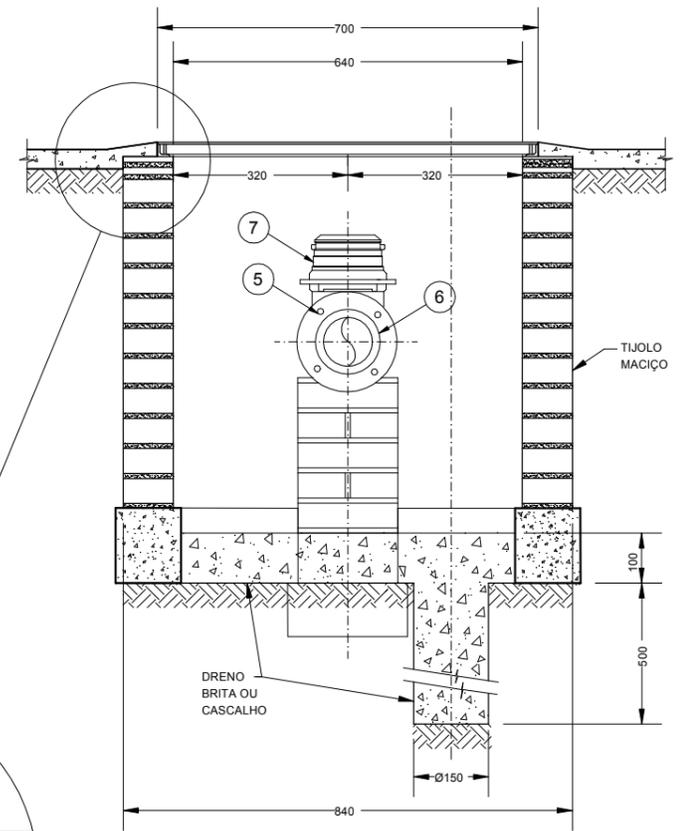

VISTA LATERAL
SEM ESCALA

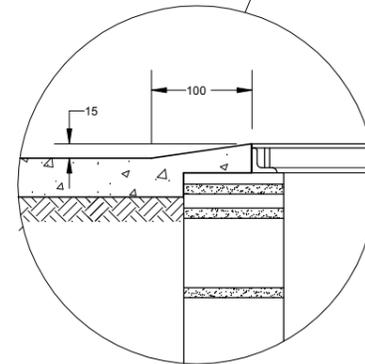

Nº	QTD.	DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	DIMENSÕES	CÓDIGO
10	01	TAMPA E CAIXILHO - VER NOTA 2	AÇO	1500x700mm	25002840
9	-	TUBO COM ROSCA	FERRO GALVANIZADO	Ø3"x VARIÁVEL	25001543
8	01	NIPLE DUPLO	FERRO GALVANIZADO	Ø3"	25001366
7	01	HIDRÔMETRO ELETRÔNICO	-	DN 80	-
6	02	ARRUELA PARA FLANGE FERRO FUNDIDO DN 80	BORRACHA	-	25003565
5	16	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA P/ FLANGE	AÇO	M16x100mm	25013547
4	02	FLANGE AVULSO	FERRO FUNDIDO	DN 80	25000718
3	01	TUBO COM ROSCA (TOCO)	FERRO GALVANIZADO	Ø3"x 500mm	25001543
2	02	REGISTRO DE GAVETA EM LIGA DE COBRE	-	Ø3"	25002940
1	-	TUBO COM ROSCA - VER NOTA 3	FERRO GALVANIZADO	Ø3"x VARIÁVEL	25001543

ALTERAÇÕES	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.

- NOTAS:
- DIMENSÕES EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 - PARA CONFECCIONAR A TAMPA E O CAIXILHO (POS. 10) UTILIZAR COMO BASE O PROJETO PADRÃO P.057-(CAIXILHO), ADAPTANDO-OS PARA O COMPRIMENTO DE 1,5 METROS.
 - O TUBO (POS. 1) DEVE TER COMPRIMENTO ATÉ 40cm APÓS A TESTADA FRONTAL DO LOTE COM ROSCA NA EXTREMIDADE.
 - ESTE PADRÃO É DE USO RESTRITO A LOCAL ONDE NÃO É APLICÁVEL O PADRÃO CAVALETE.
 - ESTE PADRÃO NÃO PODE SER INSTALADO EM LOCAL DE TRÁNSITO DE VEÍCULOS.
 - O HIDRÔMETRO É FORNECIDO PELA COPASA.

PROJETO PADRÃO



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

ESCALA	FORM.
SEM ESCALA	A3
NÚMERO	
P. 374-0	
FOLHA	
01 DE 01	

ASS.	CREA	VISTO SPDT
PATRICIA R. DE CASTRO PIRAJÁ		
PROJ.	COPIASA MG	APROV. DTE
WILTON J. FONSECA FERREIRA		
NORMALIZAÇÃO TÉCNICA	MARCO ANTONIO PIMENTA	ALEX M. DE SOUZA AGUIAR
DALILA C. COSTA		
VISTO DVDT	DATA	
WILTON J. FONSECA FERREIRA	MARÇO/2018	

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA
INSTALAÇÃO NO PASSEIO
HIDRÔMETRO DN 80