
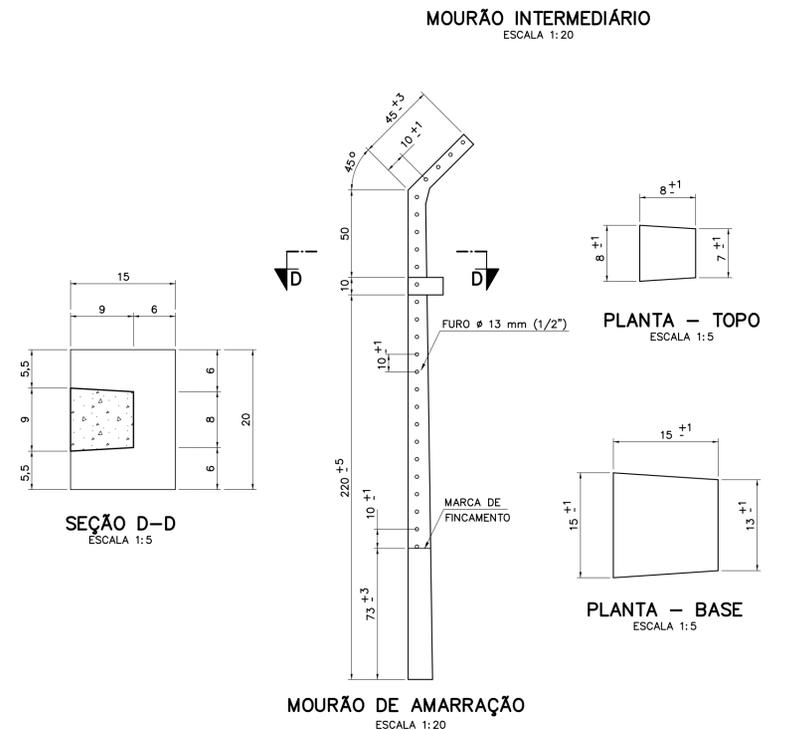


- NOTAS
- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
  - 2 - O ARAME FARPADO DEVERÁ FICAR BEM ESTICADO.
  - 3 - SERÁ ACEITO TAMBÉM MOURÃO COM FUROS DISTANCIADOS C / 20±1
  - 4 - COLOCAR MOURÃO DE AMARRAÇÃO NOS ÂNGULOS E A CADA 25 METROS DE CERCA
  - 5 - DURANTE O ENSAIO NÃO DEVERÁ APARECER TRINCAS NO CONCRETO.
  - 6 - OS MOURÕES DEVERÃO TER SUPERFÍCIE LISA, SEM PROTUBERÂNCIA, FENDAS E FRATURAS E SEM ARMADURA APARENTE.
  - 7 - OS MOURÕES DEVERÃO TER MARCAS DO FABRICANTE E DE FNCAMENTO NO SEU CORPO.
  - 8 - PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PAREDES NÃO COTADAS SERÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.
  - 9 - TODOS OS MOURÕES DEVEREM SER ARMADOS INTERNAMENTE, ESPAÇADOS COM ESTRIBOS E CONFECCIONADOS COM CONCRETO VIBRADO.
  - 9 - CADA PROJETO DEVERÁ CONTER A LISTA DE MATERIAIS.
  - 10 - ESTE PROJETO DIGITALIZADO SUBSTITUI O ORIGINAL DE PRANCHETA.

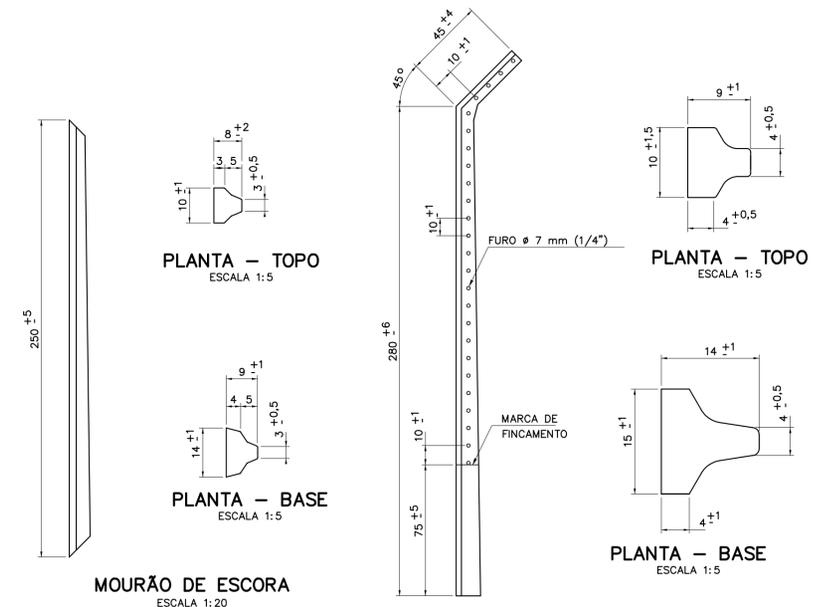

2	-	-	-	-
1	-	-	-	-
0	JUNHO/2019	FRANK D. LAMAS	EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	NOME	EMISSÃO	DESCRIÇÃO
REVISÕES				

<b>COPASA</b>		DTE/SPDT/DVPR		CONTRATO N°	ART N°
RESPONSÁVEL TÉCNICO		COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA		PROJETISTA	
ALEX MOURA DE S. AGUIAR		PATRICIA REZENDE DE CASTRO		WILTON JOSÉ FONSECA FERREIRA	
DTE-DIRETORIA TÉCNICA E DE EXPANSÃO		SPDT-SUPERINT. DE PROJ. E DESENHO TÉCNICO		FRANK DESCHAMP LAMAS	
DATA		INDICADA		FOLHA	
JUNHO/2019		INDICADA		DS ÚNICA	
ESCALA		INDICADA		FOLHA	
-		-		-	
APROVADO		VISTO		VISTO	
ALEX MOURA DE S. AGUIAR		PATRICIA REZENDE DE CASTRO		WILTON JOSÉ FONSECA FERREIRA	
DTE-DIRETORIA TÉCNICA E DE EXPANSÃO		SPDT-SUPERINT. DE PROJ. E DESENHO TÉCNICO		FRANK DESCHAMP LAMAS	
-		-		-	
<b>COPASA</b>		PADRÃO P.126/2			
		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			